
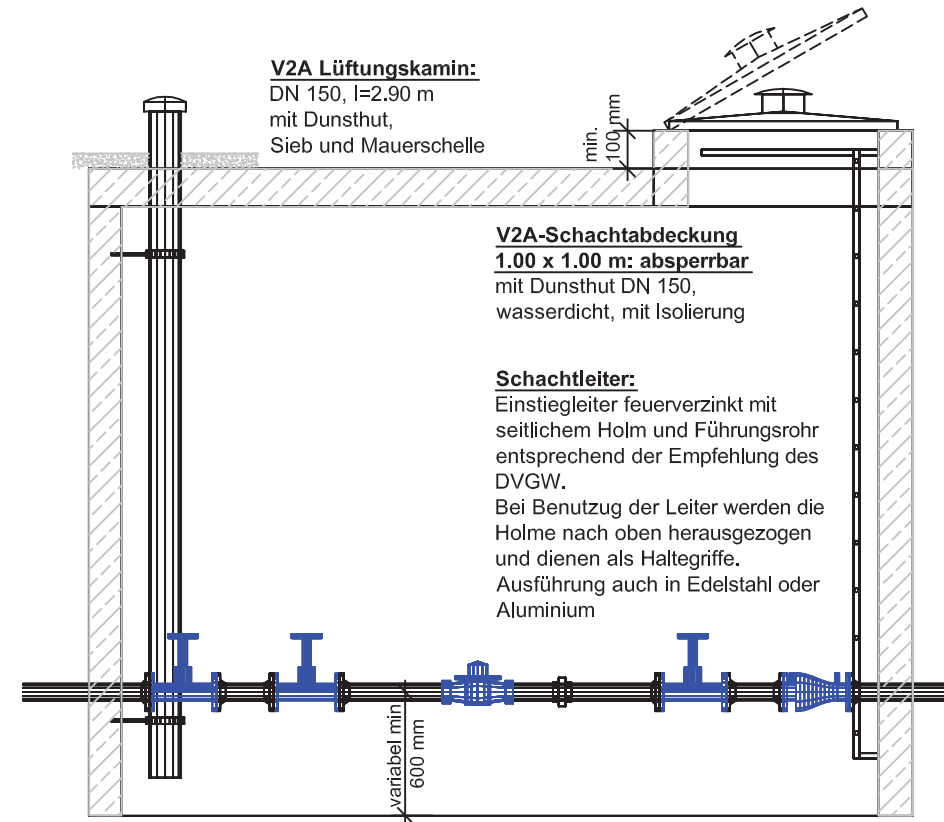


Montageinformation für Schachtanlage Wasser

Beton: \geq C 35/45 DIN 1045 mit hohem Wassereindringwiderstand
 Wasserdichte Fugen
 Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 (mit wasserdichten Unterbau)

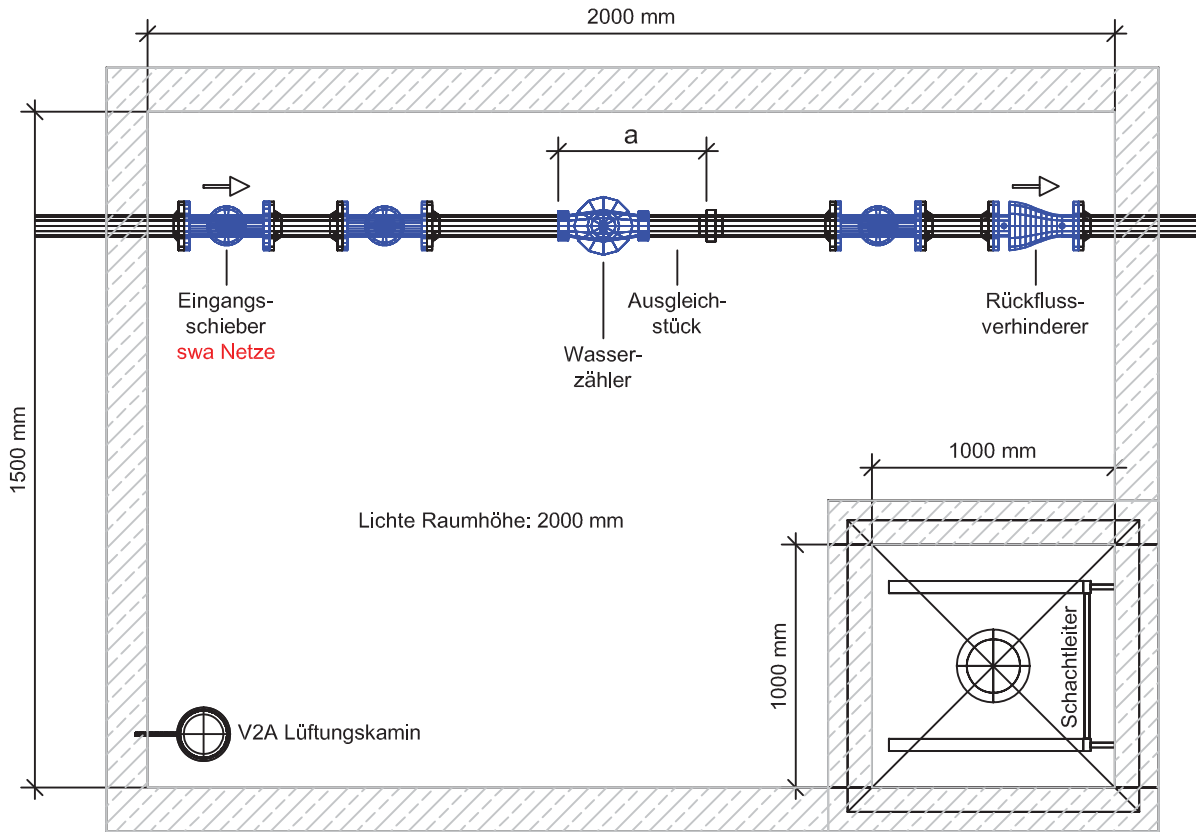

Wasserzähler

Stand: 24.09.2015/CV

Einbauhinweise:

- Die Zähler müssen immer waagrecht eingebaut werden!
- Der Abstand des Zählers zur Oberkante Kellerboden sollte ca. 600 mm betragen
- Die Wasserversorgungsleitung der Stadtwerke darf nicht als Erdung für die elektrische Anlage verwendet werden.
- Ausbaustück nach dem Zähler in Fließrichtung
- Direkt nach dem Eingangsventil ist eine lösbare Verbindung einzubauen.

Zählertyp	Zähler	Qn	Maß: a	PN
	DN	m ³ /h - l/s	mm	
Qn 2.5	20	2.5 - 0.69	Zählerbügel	16
Qn 6	25	6.0 - 1.67	Zählerbügel	16
Qn 10	40	10.0 - 2.78	Zählerbügel	16

Für Anlage:

Stöße

PLZ, Ort

Datum, Name



swa Netze

Stadtwerke Augsburg
 swa Netze GmbH / Abt.: ZT-AG
 Johannes-Haag-Str. 7a
 86153 Augsburg
 Herr E. Müller Tel.: 0821 - 6500 - 8940
 Herr S. Hurtner Tel.: 0821 - 6500 - 8944